

## Rappel du risque :



## L'essentiel à retenir

En l'absence de réseau fixe d'acétylène, des cadres (=plusieurs bouteilles raccordées entre elles) et racks (=plusieurs bouteilles individuelles) sont mis à disposition sur demande pour tous travaux de découpe ou de formage. Cette consigne a pour but d'expliquer les conditions de délivrance et le processus de retrait de ces derniers.


Pour rappel, les conditions et règles de stockage doivent être respectées selon la CONSIGNE D'EXPLOITATION : Stockage et emploi de l'Acétylène, MOC-ENV-CHB-2008-071. Pour Laubeuf, les cadres et racks d'acétylène sont stockés Rue Froide (entre Cale 1 et Rubis).

## Processus

### 1. Délivrance

Une demande de mise à disposition d'un cadre/bouteille d'acétylène est à réaliser :

- ➔ auprès d'IDEA (Alexandre Maitre : 06 30 74 63 38)
- ➔ ET par le biais d'une **DISAD manutention** pour déclaration. Cette dernière doit préciser **la NEF et l'emplacement souhaités** selon le plan ci-après et sera vue en coordination journalière.

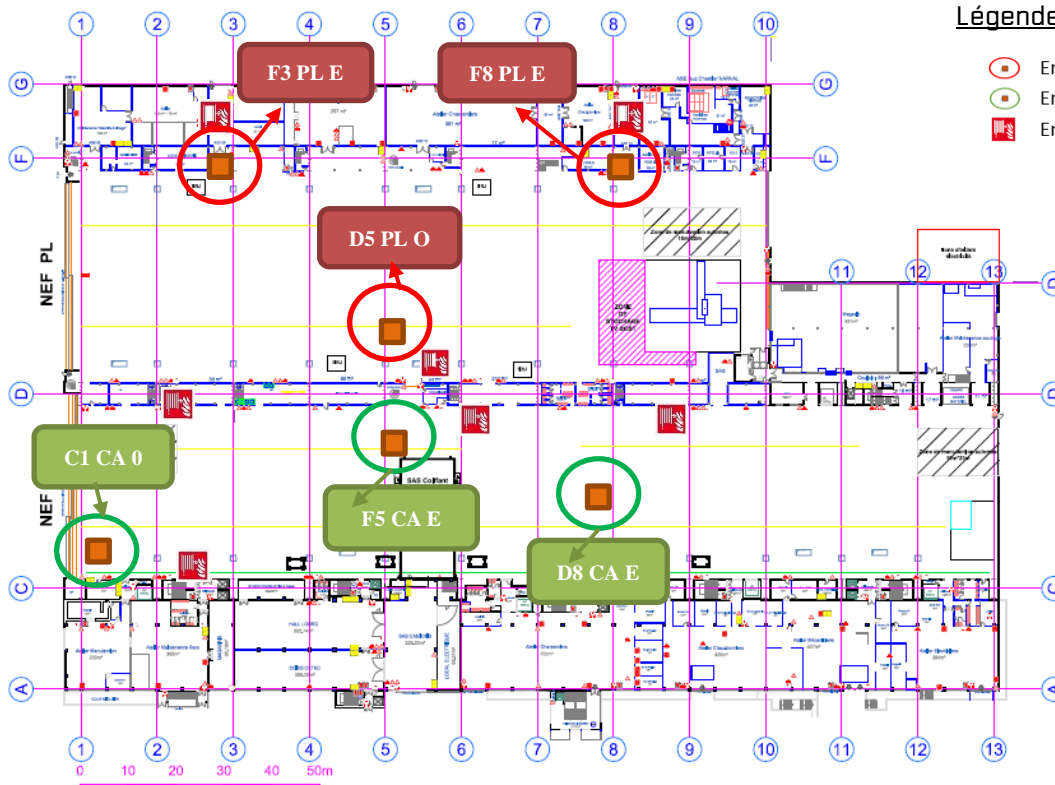

### Légende :

- Emplacement rack acétylène nef PL
- Emplacement rack acétylène nef CA
- Emplacement RIA

Ce plan évoluera selon le plan d'occupation des sols des NEF CA et PL et sera mis à jour en coordination hebdomadaire. Chaque emplacement prédéfini en NEF CA et PL sera matérialisé. Pour chaque entrée en NEF d'acétylène, les marins pompiers devront être informés de leur localisation et le plan en NEF CA (salle de coordination niveau 0) sera renseigné.

Dans le cas où les emplacements prédéfinis ne couvrent pas l'activité prévue ou besoin en ASE/ASO, une bouteille individuelle (découpage) ou un cadre (formage) d'acétylène peuvent être mis à disposition **sous analyse de risque formalisée avec un HSE (cf. check-list en annexe 1)**. Attention : il est strictement interdit de faire rentrer en NEF un **rack** d'acétylène.

## 2. Utilisation

Une fois le cadre d'acétylène déposé sur son emplacement, l'utilisateur devra :

- le recouvrir du dispositif en polypro en arc de cercle stocké en internef CA et PL (entre D4 et D5) (cf photo)
- vérifier que les moyens de secours contre l'incendie sont à proximité et maintenus en bon état (RIA/extincteurs à eau pulvérisée)
- Faire une DISAO pour mise à la terre
- avoir un permis de travail pour réaliser son activité
- ne pas avoir son téléphone sur soi à l'ouverture du manomètre



## 3. Retrait

A la **FIN** de l'activité, une demande de retrait du cadre ou de la bouteille d'acétylène doit être réalisée :

- auprès d'**IDEA** (Alexandre Maitre : 06 30 74 63 38)
- **ET** par le biais d'une **DISAO manutention** pour déclaration.

### Suivi des modifications

A	09/06/2023	Version initiale	
<b>Rédacteurs :</b> Manager de prévention SSTE/ Chargé de coordination	<b>Vérificateur :</b> Réfèrent incendie Visa : Acquis	<b>Approbateur :</b> Directeur SSTE	<b>Date : 09/06/2023</b> <b>VISA :</b> Acquis Original à MPH

Annexe 1 : Check-list pour analyse de risque

## Formulaire pour demande de bouteille/cadre d'acétylène (En NEF hors emplacements définis et Ateliers de Soutien Est et Ouest)

Afin de valider la demande de la bouteille d'acétylène, il est nécessaire de réaliser l'analyse des risques ci-dessous. Vous devez prendre contact avec un HSE.

	OUI / NON	Mesures compensatoires
La bouteille/cadre ne risque pas d'être touchée par des projections incandescentes (meulage, soudage, ...)		Protection en polypro, ... ?
La bouteille/cadre est proche d'un RIA (30m max)		
La bouteille/cadre ne risque pas de tomber		Collier adapté, plaque alu ?
Son emplacement est pris en compte dans le Plan d'Occupation des Sols (pour les NEFs) et matérialisé (NEFs et ASO/ASE)		En cas de questions, prendre contact avec H. DELALANDE (06 80 71 95 60)

Emplacement : (le plus précis possible svp)

Date de retrait :

Personne à contacter : (Nom + numéro)


Si vous avez répondu oui à toutes les questions (ou si vous avez mis en place des mesures compensatoires), merci de :

- Prendre contact avec IDEA (Alexandre Maitre : 06 30 74 63 38)
- Réaliser une DISAO manutention en indiquant le plus précisément possible l'emplacement souhaité

Pour rappel, une fois la bouteille mise en place, merci de vérifier les points suivants :

- NEFs : **OBLIGATOIRE** le rack/cadre est recouvert par un dispositif en polypro en arc de cercle stocké en internef CA/PL
- NEFs : avoir un permis de travail pour réaliser son activité
- NEFs et ASO/ASE : les moyens de secours contre l'incendie sont à proximité et maintenus en bon état

A la fin de l'activité, merci de faire une demande de retrait :

- auprès d'IDEA (Alexandre Maitre : 06 30 74 63 38)
- DISAO manutention pour évacuation.

Signature demandeur :

Signature HSE :

--

--